

Vaso de Pressão

Cliente..... **KLABIN-SUZANO-SP**

Identificação do Vaso..... **CLD6-16**

Norma da Memória de Cálculo PMTA..... **ASME VIII Divisão 1**

Revisão **Edição 1995**

1 - Características Principais

Tipo..... Horizontal
 Operação..... Pressurizado
 Volume útil..... 0,057 m³
 Volume real..... 0,057 m³
 Volume total..... 0,057 m³
 Tampo esquerdo..... Tampo Plano ASME
 Tampo direito..... Tampo Plano ASME
 Corrosão interna..... 16,000 mm
 Corrosão externa..... 0,0000 mm
 Corrosão total..... 16,000 mm
 Densidade do fluido..... 1500,0 kg/m³

2 - Pressão e Temperatura

Pressão Interna de Projeto..... 14,000 kgf/cm²
 Pressão Interna de Trabalho..... 14,000kgf/cm²
 Temperatura Interna de Projeto..... 200,00 °C
 Temperatura Interna de Trabalho..... 170,00 °C
 Pressão de Teste de Campo..... 14,000 kgf/cm²
 Temperatura de Teste..... 21,000 °C

3 – Geometria

Diâmetro interno..... 202,00 mm
 Comprimento cilíndrico..... 1800,0 mm
 Nível do líquido..... 569,00 mm
 razão D/H..... 0,11222
 Altura do casco..... 1800,0 mm
 CG - novo e vazio: a partir da LTi..... 0,0000 mm
 CG - novo e cheio: a partir da LTi..... 0,0000 mm

4 – Materiais

Tampo Esquerdo..... SA-285 Grau C (ADOTADO)
 Casco..... SA-285 Grau C (ADOTADO)
 Tampo Direito..... SA-285 Grau C (ADOTADO)

5 - Características das Juntas

Tampo esquerdo.....	Categoria A, Sem costura
Tampo esquerdo x Casco.....	Categoria C
Casco - Longitudinal.....	Categoria A, Sem Radiografia UW-11(c), Tipo 1
Tampo direito x Casco.....	Categoria C
Tampo direito.....	Categoria A, Sem costura

6 - Eficiências das Juntas

Casco - Seção 1 - Circunferencial.....	1,0000
Casco - Seção 1 - Longitudinal.....	0,70000

7 - Espessura com sobre-espessura de corrosão incluída

Casco.....	31,750 mm
------------	-----------


8 – Acabamentos

Acabamento interno.....	Sem Acabamento
Acabamento externo.....	Sem Acabamento

9 - Peso Líquido

Casco.....	329,45 kgf
Vaso Vazio.....	362,56 kgf
Vaso Com Produto.....	449,09 kgf

10 - Vaso (Dimensões)

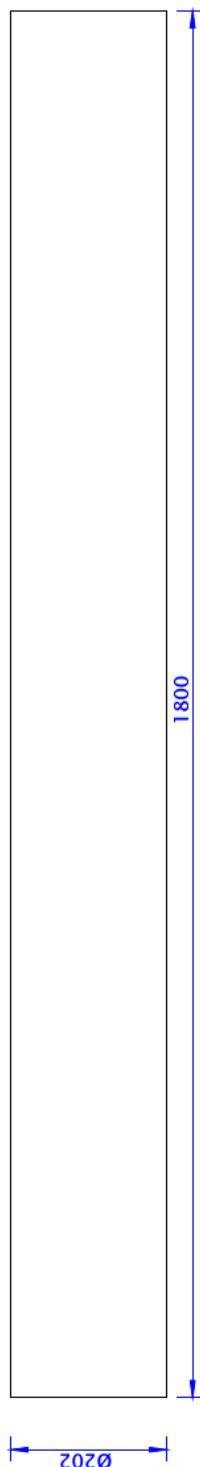

NR-13 - Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanque Metálicos de Armazenamento

Ministério do Trabalho e Emprego

Publicação

Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978

Alterações / Atualizações

Portaria SSMT n.º 12, de 06 de junho de 1983

Portaria SSMT n.º 02, de 08 de maio de 1984

Portaria SSST n.º 23, de 27 de dezembro de 1994

Portaria SIT n.º 57, de 19 de junho de 2008

Portaria MTE n.º 594, de 28 de abril de 2014

Portaria MTb n.º 1.084, de 28 de setembro de 2017

Portaria MTb nº 1.082, de 18 de dezembro de 2018

11 – Escopo

Esta NR deve ser aplicada aos seguintes equipamentos:

- a) todos os equipamentos enquadrados como caldeiras conforme item 13.4.1.1 e 13.4.1.2;
- b) vasos de pressão cujo produto P.V seja superior a 8 (oito), onde P é a pressão máxima de operação em kPa, em módulo, e V o seu volume interno em m³;
- c) vasos de pressão que contenham fluido da classe A, especificados na alínea "a" do subitem 13.5.1.2, independente das dimensões e do produto P.V;
- d) recipientes móveis com P.V superior a 8 (oito) ou com fluido da classe A, especificado na alínea "a" do subitem 13.5.1.2.
- e) tubulações ou sistemas de tubulação conectados a caldeiras ou vasos de pressão, de acordo com os itens 13.4.1.2 e 13.5.1.2, contendo fluidos de Classe A ou B de acordo com o item 13.5.1.2 a) da NR-13;
- f) tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou de matérias primas, não enterrados e com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior do que 3 m (três metros), capacidade nominal maior do que 20.000 L (vinte mil litros), e que contenham fluidos de classe A ou B, conforme a alínea "a" do subitem 13.5.1.2 da NR-13.

12 - Classificação do Vaso

Pressão máxima de operação.....	1372,93 kPa
Volume interno.....	0,057 m ³
Produto P.V. (kPa.m ³).....	68,6464 kPa.m ³
P.V. > 8 kPa.m ³ ?.....	Sim
Classe do fluido.....	C
A NR 13 deve ser aplicada?.....	Sim
Grupo potencial de risco.....	5
Categoria do vaso.....	V

13 - Requisitos de Treinamento

Categoria do vaso..... V

O "Treinamento de Segurança em Unidades de Processo" (Anexo I-B) é mandatório? Não

A operação de unidades que possuam vasos de pressão de categorias I ou II deve ser efetuada por profissional capacitado conforme item B do Anexo I desta NR.

14 - Documentação do Vaso

Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentação devidamente atualizada.

- a) prontuário do vaso de pressão a ser fornecido pelo fabricante, de acordo com o item 13.5.1.6 a);
- b) Registro de Segurança em conformidade com o subitem 13.5.1.8;
- c) projeto de alteração ou reparo em conformidade com os itens 13.3.3.3 e 13.3.3.4;
- d) relatórios de inspeção em conformidade com o item 13.5.4.14;
- e) certificados de calibração dos dispositivos de segurança, onde aplicável.

15 - Dados Obrigatórios da Placa de Identificação da NR 13

Fabricante..... NADA CONSTA
Número de identificação do fabricante..... NADA CONSTA
Ano de fabricação..... NADA CONSTA
Pressão máxima de trabalho admissível..... 14,000 kgf/cm²
Teste hidrostático de fabricação..... 18,20 kgf/cm²
Código de projeto e ano de edição..... Edição 1995
Categoria do vaso..... V

A pressão do teste hidrostático a ser estampada na placa de identificação da NR-13 é a pressão hidrostática de fabricação.